


## 社 内 試 験 成 績 書

|      |        |     |            |    |      |
|------|--------|-----|------------|----|------|
| 機器   | 分配器    | 区分  | S2A        | 機種 | 2分配器 |
| 自社型名 | SPA2K8 | 会社名 | 二幸電気工業株式会社 |    |      |

## 電波漏洩に関する性能

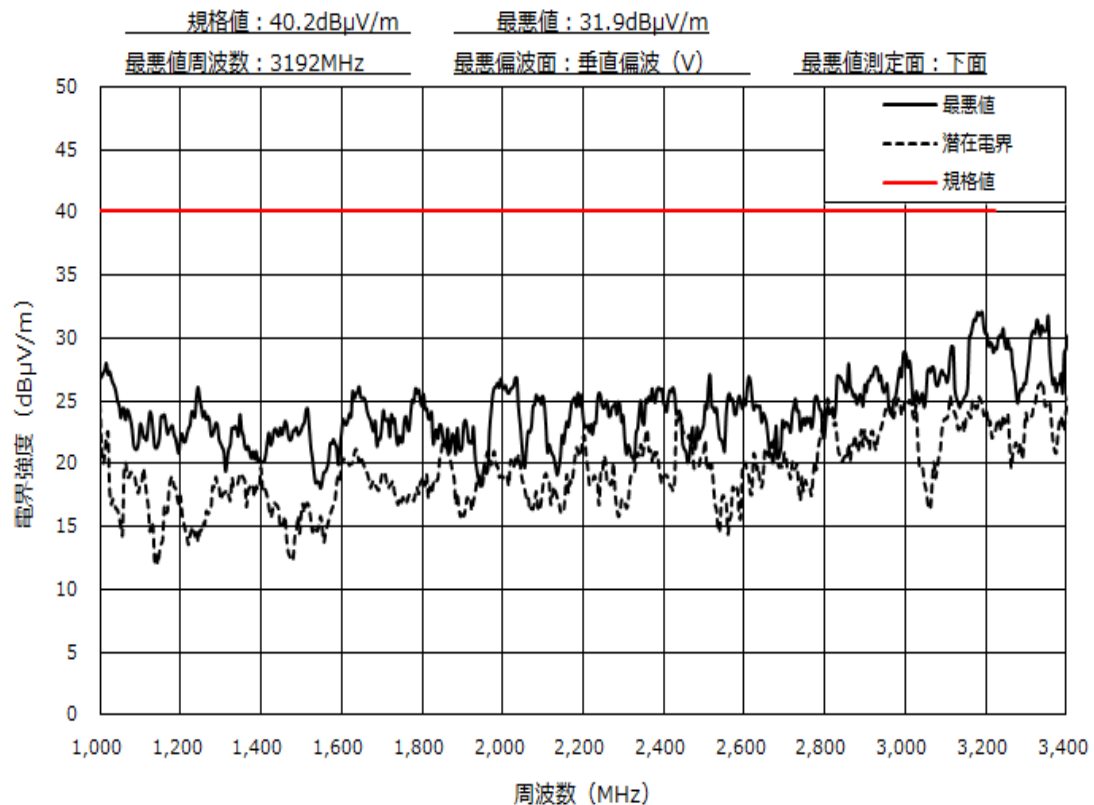

## 記入上の注意

- (1) 様式は、JEITA CP-5231B に準じた自社の様式とする。
- (2) 規格値(ライン)をプロットデータの中に必ず記入する。また、潜在電界も記載することが望ましい。
- (3) 各測定周波数における最大値を抽出しグラフ化し、最悪値とその条件を記載すること。